


ファミリーハイツ明石 緊急時における受水槽内貯水分供給方法案




④ 給水ホースを流し台前から扉を出て、事務室内へ布設する。※ 電源コードを床ハッチまで引き込む。

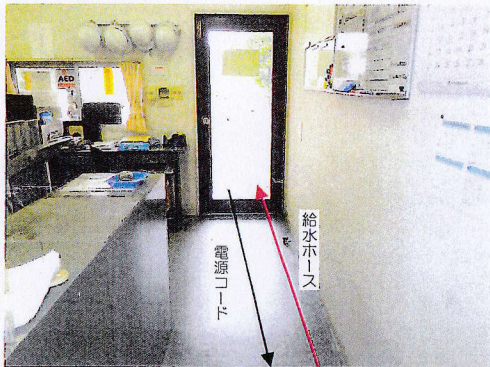


⑤ 事務所内を通り、屋外へ布設する。※ 屋外の発電機から電源コードを事務所内に引き込む。



⑥ 事務所に可動式ヘッダー給水栓を設置し、ポンプからのホースを接続する。※ 発電機を壁横に設置する。

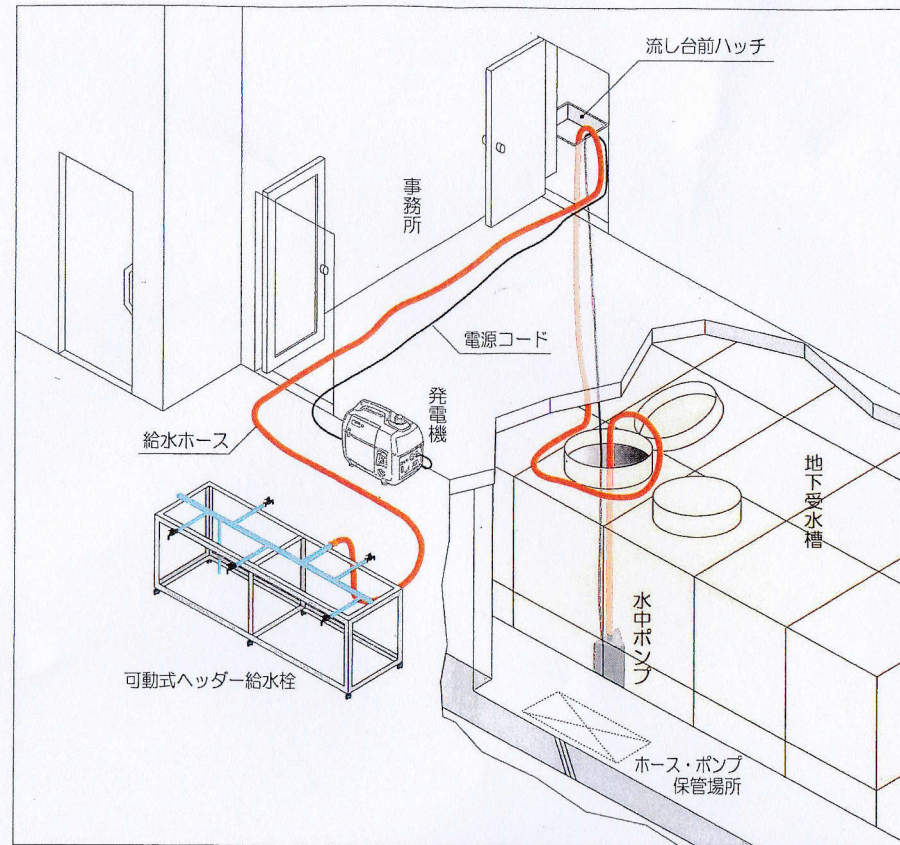


〔受水槽内貯水分供給方法案イメージ図〕

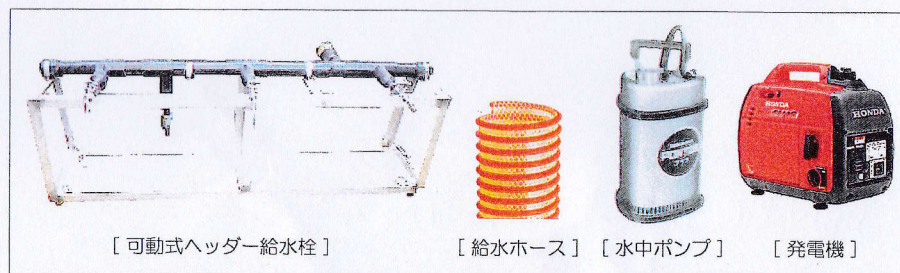


〔使用部材外観例〕

■ 付帯事項


1. 可動式ヘッダー給水栓及び発電機の保管場所（集会室等1階部分）が必要です。
2. 発電機燃料のガソリン携行缶の安全な保管場所が必要です。

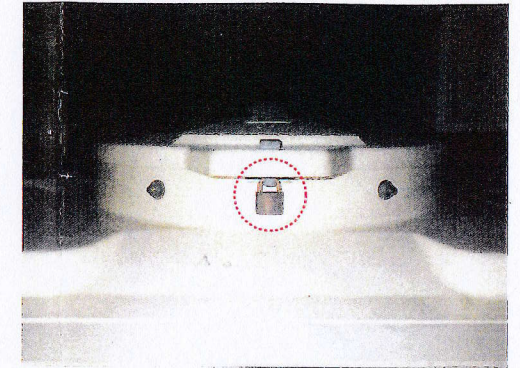

① 受水槽マンホール蓋の南京錠を開ける。

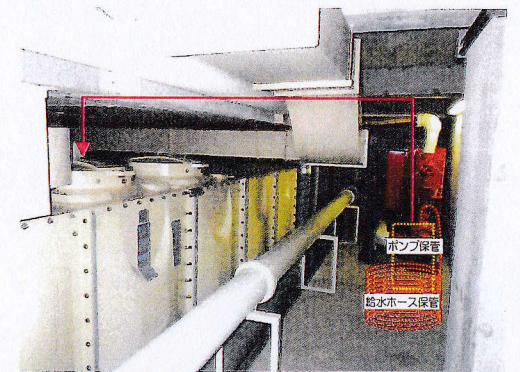

② 地下受水槽室に保管していたポンプを水槽内に入れる。
※ 屋外発電機からの電源コードをポンプに接続する。

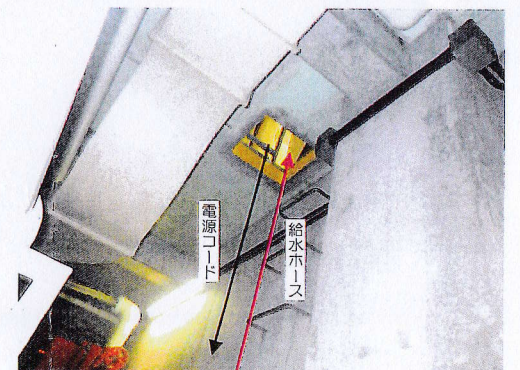

③ 給水ホースをハッチから1階へ布設する。※ 電源コードを地下受水槽室に入れる。